



Kebut Peremajaan Pipa Air PDAM Tahap Kedua

JOGJA, Radar Jogja - Pekerjaan penggantian pipa tahap kedua dilanjutkan dari Jembatan Sayidan hingga Gembira Loka (GL) Zoo sepanjang 3,5 kilometer. Proyek tersebut ditarget selesai pada bulan November mendatang.

Direktur Utama PDAM Tirtamarta Jogja, Majiya mengatakan penggantian pipa di Jalan Kusumanegara merupakan kelanjutan dari tahap pertama dilakukan dari simpang Wirobrajan hingga Jembatan Sayidan awal 2020 lalu. "Pekerjaan sudah kami mulai dari Jembatan Sayidan menuju ke arah timur untuk penggantian pipa. Targetnya selesai pada November 2021," katanya Selasa (24/8).

Majiya menjelaskan pekerjaannya sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Pipa yang akan digunakan adalah dari jenis *high*

density polyethylene (HDPE) dengan diameter 200 milimeter (mm) yang akan menggantikan pipa asbes. Hal ini untuk meningkatkan kualitas air, sebab pipa asbes dikatakan tidak direkomendasikan secara kesehatan. "Jadi sesuai rekomendasi, pipa yang sebaiknya digunakan untuk kebutuhan air minum adalah dari jenis HDPE dibanding asbes. HDPE juga memiliki usia pema-

kaian lebih lama, bisa sampai 80 tahun," ujarnya.


Dijelaskan, pipa utama milik PDAM ini sudah berusia ratusan tahun sejak sekitar 1918 silam. Pun total pipa utama yang butuh peremajaan mencapai 60 kilometer dan akan diganti secara bertahap selama empat tahun. Adapun, anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan penggantian pipa tahap kedua tersebut sekitar

Rp 5,5 miliar.

Sehingga, penggantian pipa dilakukan sebagai salah satu upaya PDAM Tirtamarta untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan karena akan mengurangi potensi kebocoran. "Dengan penggantian pipa, maka debit dan tekanan air yang mengalir ke pelanggan akan meningkat. Terlebih, kami pun berupaya untuk terus meningkatkan jumlah

pelanggan," jelasnya.

Dengan penambahan jumlah pelanggan, diharapkan jumlah warga kota yang memanfaatkan sumber air bersih dari sumur dangkal bisa lebih berkurang. Saat ini masih sekitar 31 ribu keluarga di kota Jogja yang memanfaatkan sumber air bersih dari sumur dangkal. "Padahal, kondisi permukiman di kota Jogja cukup padat," tandasnya. (wia/bah/rg)

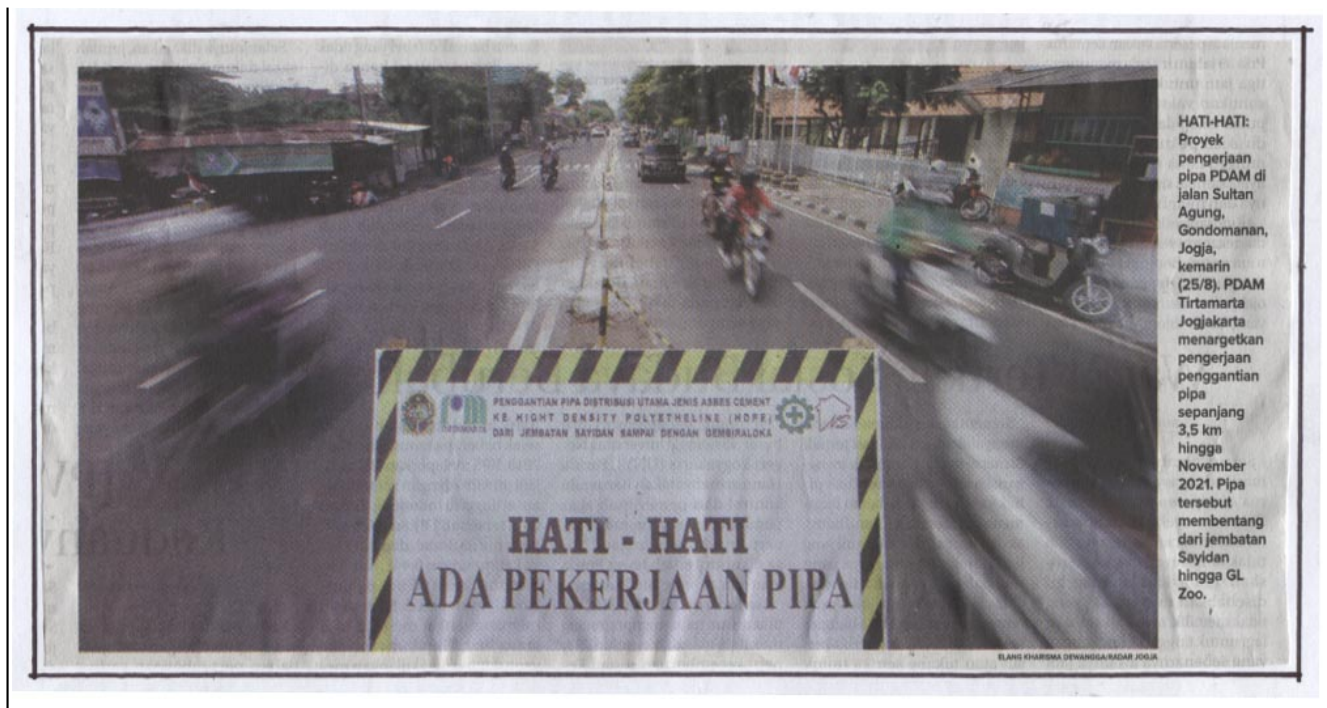

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PDAM Tirtamarta	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005